

Estrous Detector EDP2

hoja de datos

EL NÚMERO DE ANIMAL

	fecha	hora	resultado
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

	fecha	hora	resultado
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			


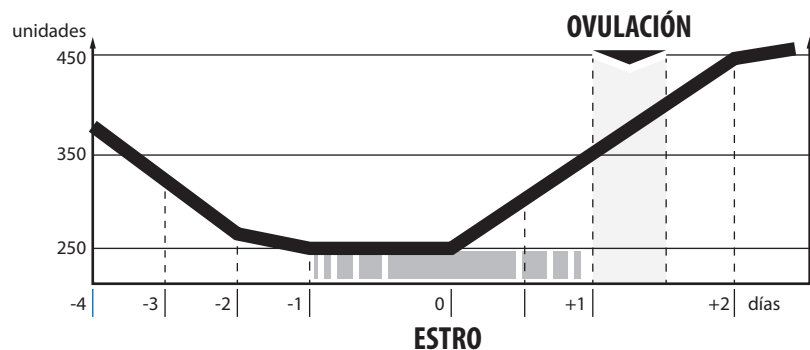


Gráfico de muestra de resistencia al moco vaginal en una cerda

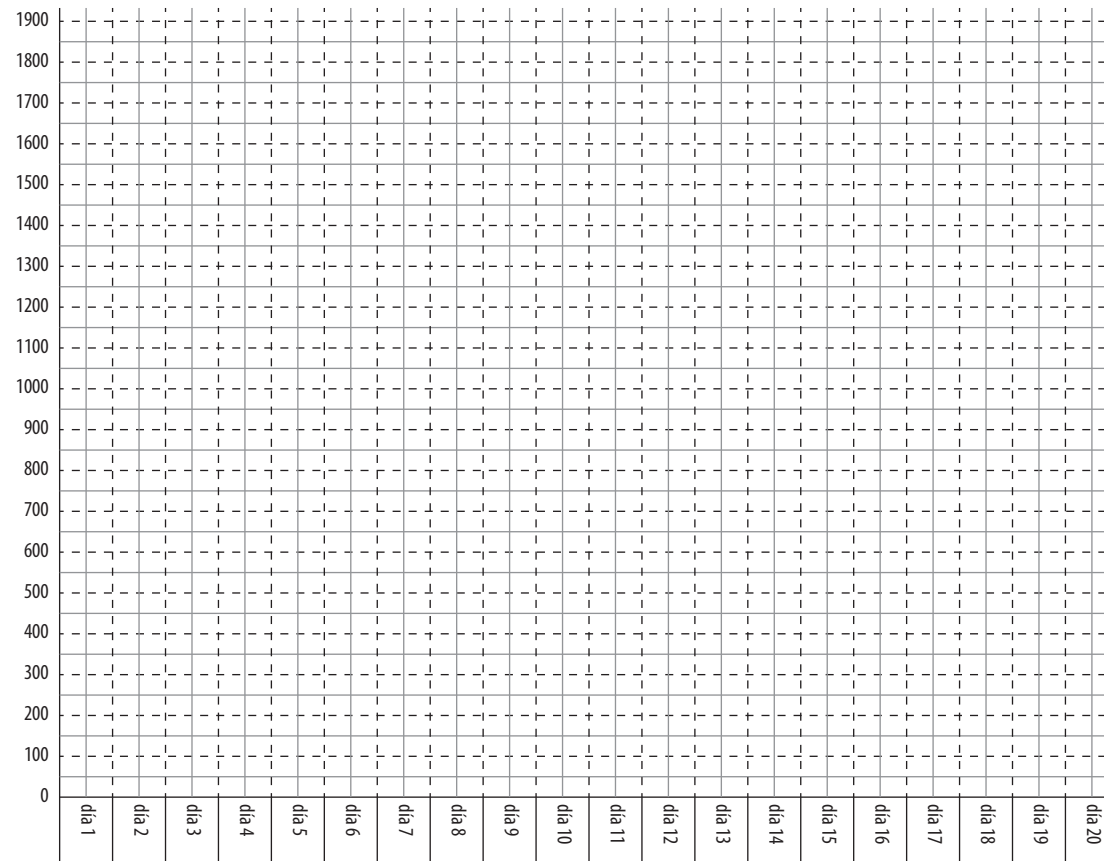

Recuerde lo siguiente:

- Desinfección de la sonda
- Eliminar la orina residual o los restos de suciedad de la vulva
- Realizar las mediciones siempre a la misma profundidad
- Dar la vuelta a la sonda en la vagina antes de pulsar el botón
- Realizar mediciones de forma regular

**Siempre preste la atención
a la higiene y desinfección
de la sonda antes y después
de cada uso**